SYNDICAT DES EAUX DU TONNERROIS

eau potable : Régie

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2025

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1. Caractérisation technique du service 4
   1.1. Présentation du territoire desservi 4
   1.2. Mode de gestion du service 4
   1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 5
   1.4. Nombre d'abonnés 5
   1.5. Eaux brutes 8
      1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 8
      1.5.2. Achats d'eaux brutes 9
   1.6. Eaux traitées 10
      1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025 10
      1.6.2. Production 10
      1.6.3. Achats d'eaux traitées 12
      1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice 13
      1.6.5. Autres volumes 15
      1.6.6. Volume consommé autorisé 16
   1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 16
2. Tarification de l'eau et recettes du service 17
   2.1. Modalités de tarification 17
   2.2. Recettes 20
3. Indicateurs de performance 21
   3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 21
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 21
   3.3. Indicateurs de performance du réseau 23
      3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 23
      3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 24
      3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 24
      3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) 25
   3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 25
4. Financement des investissements 27
   4.1. Branchements en plomb 27
   4.2. Montants financiers 27
   4.3. État de la dette du service 27
   4.4. Amortissements 27
   4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service 27
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 29
   5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 29
   5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 29
6. Tableau récapitulatif des indicateurs 30

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ **communal**
☑ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : SYNDICAT DES EAUX DU TONNERROIS
- Nom de l'entité de gestion : eau potable : Régie
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Production	☑	☐
Protection de l'ouvrage de prélèvement (1)	☒	☐
Traitement (1)	☒	☐
Transfert	☑	☐
Stockage (1)	☒	☐
Distribution	☑	☐

(1) A compléter

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Libre, Argenteuil-sur-Armançon, Bernouil, Béru, Chassignelles, Cheney, Chichée, Collan, Cruzy-le-Châtel, Cry, Dannemoine, Dyé, Fleys, Fontaines-les-Sèches, Gigny, Gland, Jully, Junay, Molosmes, Mélisey, Nuits, Pacy-sur-Armançon, Perrigny-sur-Armançon, Pimelles, Roffey, Rugny, Saint-Martin-sur-Armançon, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut, Serrigny, Stigny, Tissey, Tronchoy, Villon, Viviers, Vézannes, Vézinnes, Yrouerre, Épineuil
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non
- Existence d'un schéma de distribution au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT ☐ Oui, date d'approbation* : …….. ☐ Non
- Existence d'un règlement de service ☒ Oui, date d'approbation* : …….. ☐ Non
- Existence d'un schéma directeur ☒ Oui, date d'approbation* : 2018 ☐ Non

1.2. Mode de gestion du service



* Approbation en assemblée délibérante

Le service est exploité en ☑☐ **Régie par Régie simple**

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'eau potable dessert 6 716 habitants au 31/12/2025 (6 716 au 31/12/2024).

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert 5 071 abonnés au 31/12/2025 (5 064 au 31/12/2024).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :


Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2024	Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2025	Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2025	Nombre total d'abonnés au 31/12/2025	Variation en %
Aisy-sur-Armançon	170			**167**	-1,8%
Ancy-le-Libre	134			**137**	2,2%
Argenteuil-sur-Armançon	169			**174**	3,0%
Bernouil	66			**65**	-1,5%
Béru	90			**89**	-1,1%
Chassignelles	195			**197**	1,0%
Cheney	124			**125**	0,8%
Chichée	231			**233**	0,9%
Collan	130			**129**	-0,8%
Cruzy-le-Châtel	249			**246**	-1,2%
Cry	125			**126**	0,8%
Dannemoine	254			**254**	0,0%
Dyé	129			**131**	1,6%
Epineuil	338			**334**	-1,2%
Fleys	132			**132**	0,0%
Fontaines-les-Sèches	33			**34**	3,0%
Gigny	89			**87**	-2,2%
Gland	65			**61**	-6,2%
Jully	103			**106**	2,9%
Junay	64			**64**	0,0%
Mélisey	171			**172**	0,6%
Molosmes	144			**145**	0,7%
Nuits	265			**258**	-2,6%
Pacy-sur-Armançon	153			**148**	-3,3%
Perrigny-sur-Armançon	94			**94**	0,0%
Pimelles	53			**52**	-1,9%
Roffey	95			**97**	2,1%
Rugny	84			**87**	3,6%
Saint-Martin-sur-Armançon	102			**102**	0,0%
Sennevoy-le-Bas	88			**88**	0,0%
Sennevoy-le-Haut	88			**89**	1,1%
Serrigny	75			**79**	5,3%
Stigny	94			**95**	1,1%

Tissey	82			**83**	1,2%
Tronchoy	106			**108**	1,9%
Vézannes	40			**43**	7,5%
Vézinnes	114			**113**	-0,9%
Villon	110			**112**	1,8%
Viviers	107			**106**	-0,9%
Yrouerre	109			**109**	0,0%
Total	5 064			**5 071**	**0,1%**

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 22,05 abonnés/km au 31/12/2025 (22,02 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,32 habitants/abonné au 31/12/2025 (1,33 habitants/abonné au 31/12/2024).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 62,31 m^3/abonné au 31/12/2025. (68,01 m^3/abonné au 31/12/2024).

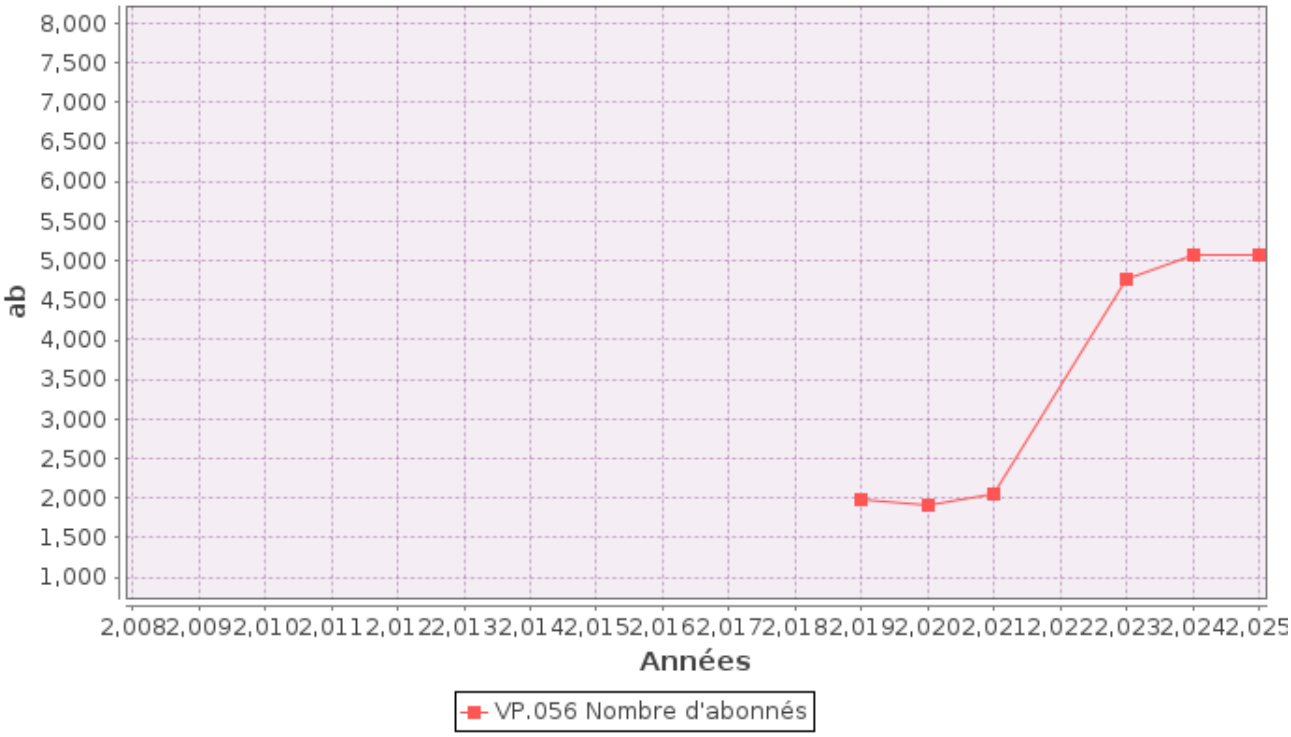

1.5. Eaux brutes


1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d'eau potable prélève 2 838 028 m³ pour l'exercice 2025 (641 623 pour l'exercice 2024).

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Débits nominaux (1)	Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m³	Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m³	Variation en %
moulin d'arlot Cry			21 088	14 236	**-32,5%**
source de douix Nuits			17 289	18 313	**5,9%**
source de la fonte (Fleys)			0	0	**____%**
puits autan Villon			11 493	8 526	**-25,8%**
puits sous fangelot Stigny			10 907	10 948	**0,4%**
source du lavoir Cruzy			25 369	17 270	**-31,9%**
Puits du Pré de la barque (Dannemoine)			0	761	**____%**
source de la vèvre (gigny)			75 779	65 785	**-13,2%**
Ressource Guinandes - Prés-Hauts			134 438	249 991	**86%**
Ressource La Lame			47 583	67 776	**42,4%**
Chichée - Pré de la Roche			149 180	150 609	**1%**
Petit Beru			9 850	50 071	**408 %**
source des guises (Mélisey)			16 589	18 531	**11,7%**
puits des scies (Mélisey)			6 827	3 055	**-55,2%**
fontaine du lavoir Aisy			20 542	18 205	**-11,4%**
le tartre Ancy/Libre			12 195	10 962	**-10,1%**
Source de Chavan (Tonnerre)			12 096	23	**-99,8%**
Source de Mihersey Chassignelles			17 377	16 554	**-4,7%**
source de vau			6 190	6 488	**4,8%**
Puits des Troncs (Rugny)			18 516	16 755	**-9,5%**
Nouveau captage - Argenteuil			28 315	79 174	**179,6%**
Puits de la Lame			0	0	**____%**
Total			641 623	824 033	**28.4%**

(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

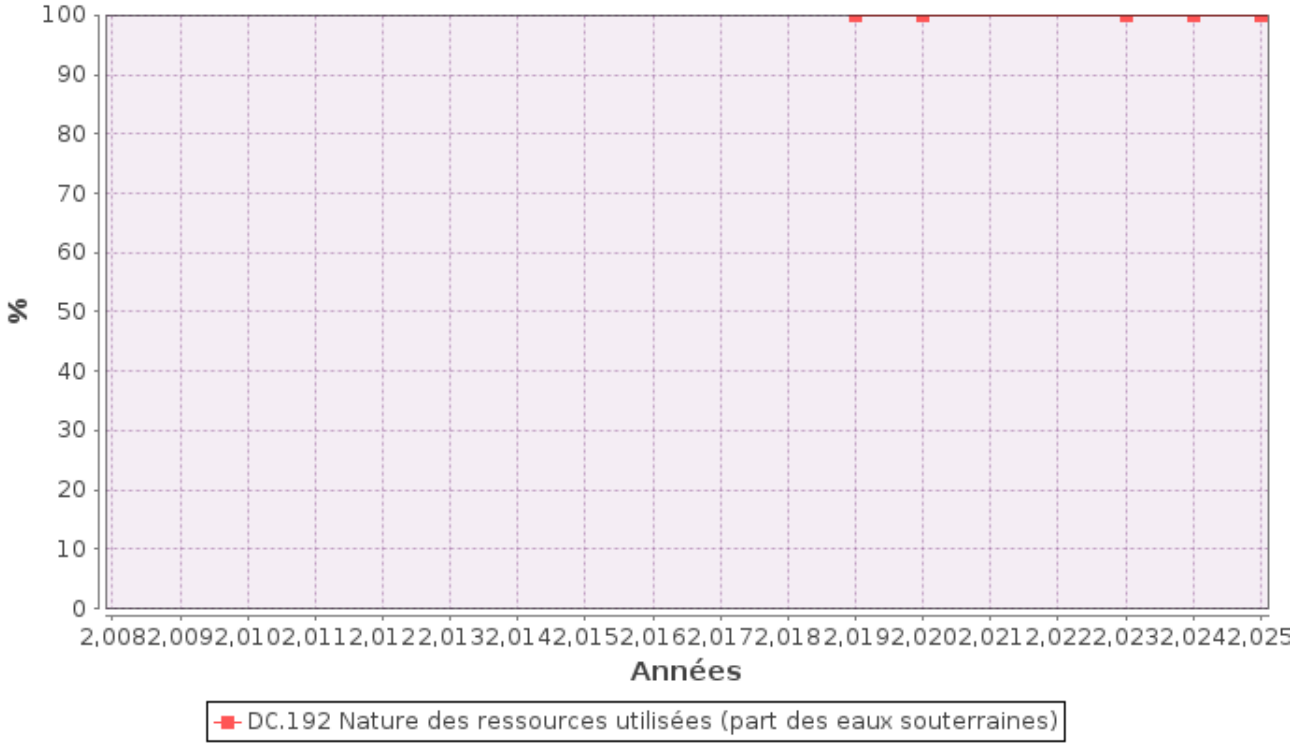


1.5.2. Achats d'eaux brutes

Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même :

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m³	Observations
Total			

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025

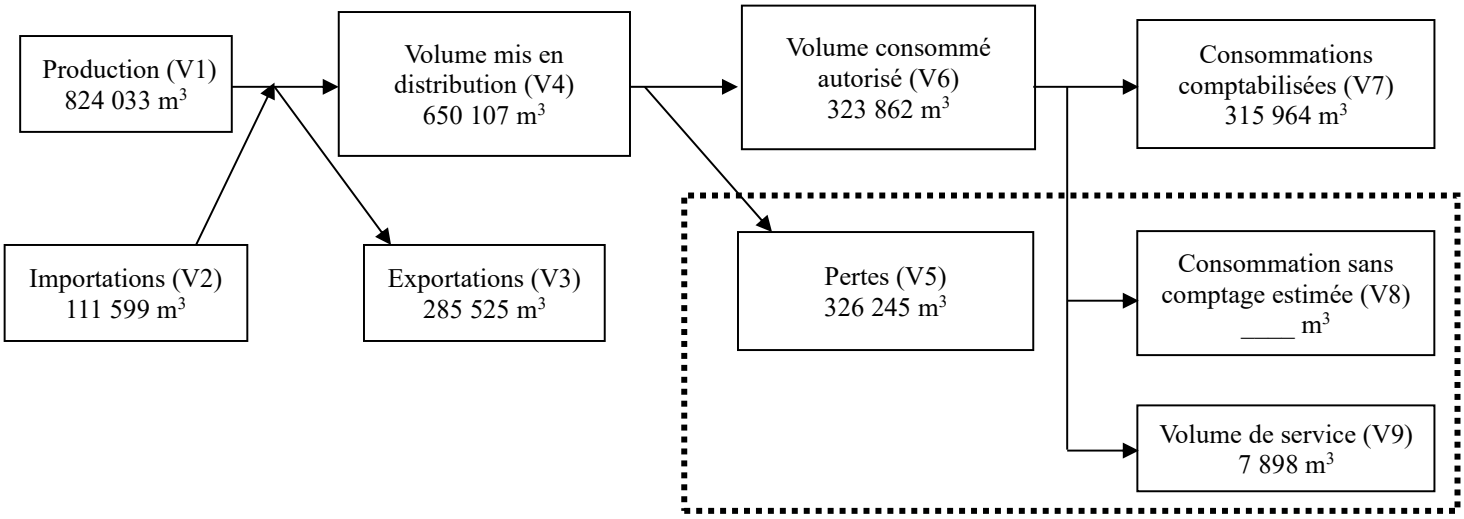


1.6.2. Production

Le service a _____ stations de traitement.

Nom de la station de traitement	Type de traitement (cf. annexe)

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2024 en m^3	Volume produit durant l'exercice 2025 en m^3	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2025
moulin d'arlot Cry	21 088	14 236	-32,5%	80
source de douix Nuits	17 289	18 313	5,9%	80
source de la fonte (Fleys)	0	0	____%	80
puits autan Villon	11 493	8 526	-25,8%	80
puits sous fangelot Stigny	10 907	10 948	0,4%	80
source du lavoir Cruzy	25 369	17 270	-31,9%	80
Puits du Pré de la barque (Dannemoine)	0	761	____%	80
source de la vèvre (gigny)	75 779	65 785	-13,2%	80
Ressource Guinandes - Prés-Hauts	134 438	249 991	86%	80
Ressource La Lame	47 583	67 776	42,4%	80
Chichée - Pré de la Roche	149 180	150 609	1%	80
Petit Beru	9 850	50 071	408,3%	80
source des guises (Mélisey)	16 589	18 531	11,7%	80
puits des scies (Mélisey)	6 827	3 055	-55,2%	80
fontaine du lavoir Aisy	20 542	18 205	-11,4%	80
le tartre Ancy/Libre	12 195	10 962	-10,1%	80
Source de Chavan (Tonnerre)	12 096	23	-99,8%	80
Source de Mihersey Chassignelles	17 377	16 554	-4,7%	80
source de vau	6 190	6 488	4,8%	80
Puits des Troncs (Rugny)	18 516	16 755	-9,5%	80
Nouveau captage - Argenteuil	28 315	79 174	179,6%	80
Puits de la Lame	0	0	____%	____
Total du volume produit (V1)	**641 623**	**824 033**	**28,4%**	**____**

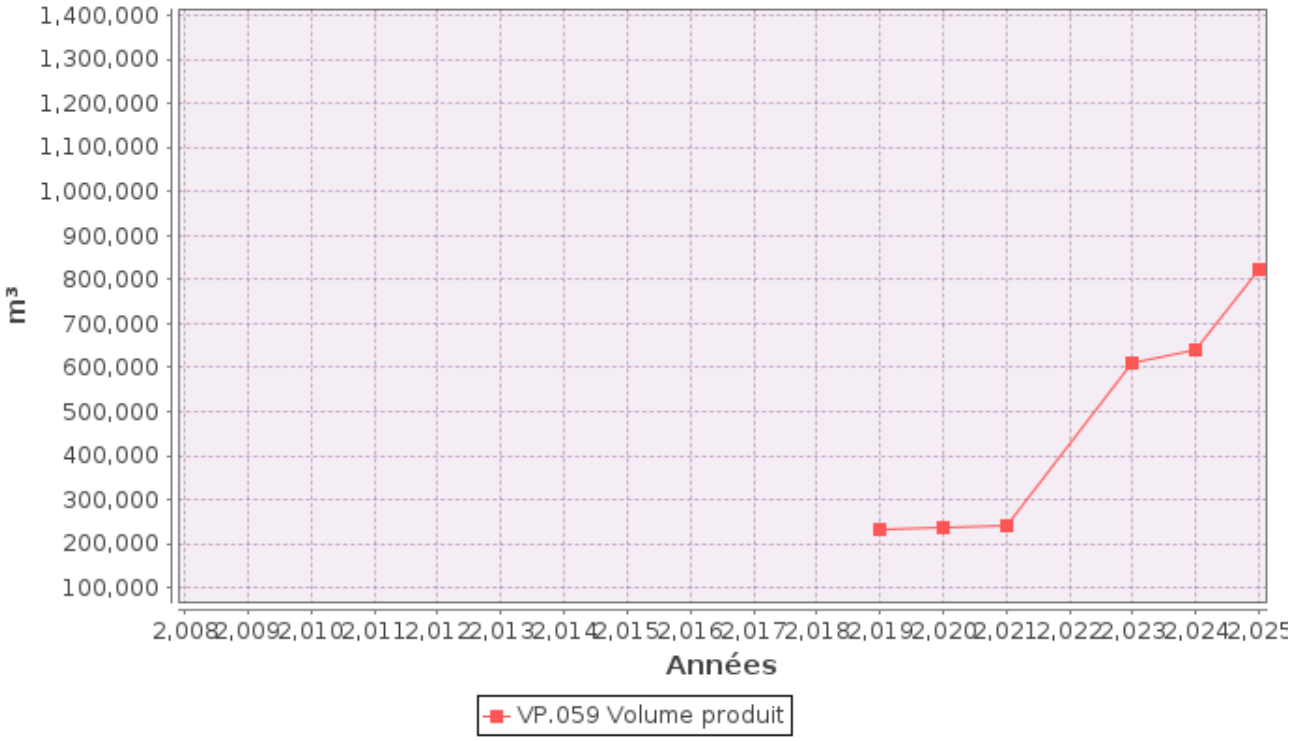

1.6.3. Achats d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m³	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2025
Tonnerre	104 306	110 642		
Flogny la Chapelle	463	957		
Total d'eaux traitées achetées (V2)	**104 769**	**111 599**	**6,5%**	**80**

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice




Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2025 en m³	Variation en %
Aisy-sur-Armançon	15 894	10 810	-32,0%
Ancy-le-Libre	6297	6 988	11,0%
Argenteuil-sur-Armançon	14774	10 731	-27,4%
Bernouil	6728	5 837	-13,2%
Béru	3313	3 553	7,2%
Chassignelles	12067	11 590	-4,0%
Cheney	11823	8 760	-25,9%
Chichée	14978	12 621	-15,7%
Collan	10028	9 081	-9,4%
Cruzy-le-Châtel	15263	13 200	-13,5%
Cry	7351	7 251	-1,4%
Dannemoine	19879	18 007	-9,4%
Dyé	7926	7 190	-9,3%
Epineuil	22813	19 597	-14,1%
Fleys	10277	8 820	-14,2%
Fontaines-les-Sèches	2241	3 865	72,5%
Gigny	5632	6 619	17,5%
Gland	2035	2 205	8,4%
Jully	6362	8 389	31,9%
Junay	2565	4 001	56,0%
Mélisey	12687	12 277	-3,2%
Molosmes	7854	9 151	16,5%
Nuits	14566	15 342	5,3%
Pacy-sur-Armançon	8524	8 747	2,6%
Perrigny-sur-Armançon	7635	4 996	-34,6%
Pimelles	2934	3 145	7,2%
Roffey	5694	5 594	-1,8%
Rugny	8100	7 169	-11,5%
Saint Martin sur Armançon	5954	4 809	-19,2%
Sennevoy-le-Bas	5004	3 258	-34,9%
Sennevoy-le-Haut	10191	9 726	-4,6%
Serrigny	7049	5 070	-28,1%
Stigny	3596	4 452	23,8%
Tissey	9218	6 831	-25,9%

Tronchoy	9180	9 386	2,2%
Vezannes	2232	2 170	-2,8%
Vezinnes	5520	5 496	-0,4%
Villon	5481	4 711	-14,0%
Viviers	6654	6 123	-8,0%
Yrouerre	8094	8 396	3,7%
Total vendu aux abonnés (V_7)	**344 413**	**315 964**	**-8,3%**
Service d'Etivey	1990	4831	143 %
Service de Thorey	2432	3013	24 %
Tonnerre	97 424	269 725	177 %
SIAEP des Sources	0	7 956	
Total vendu à d'autres services (V_3)	**101 846**	**285 525**	**180%**

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.

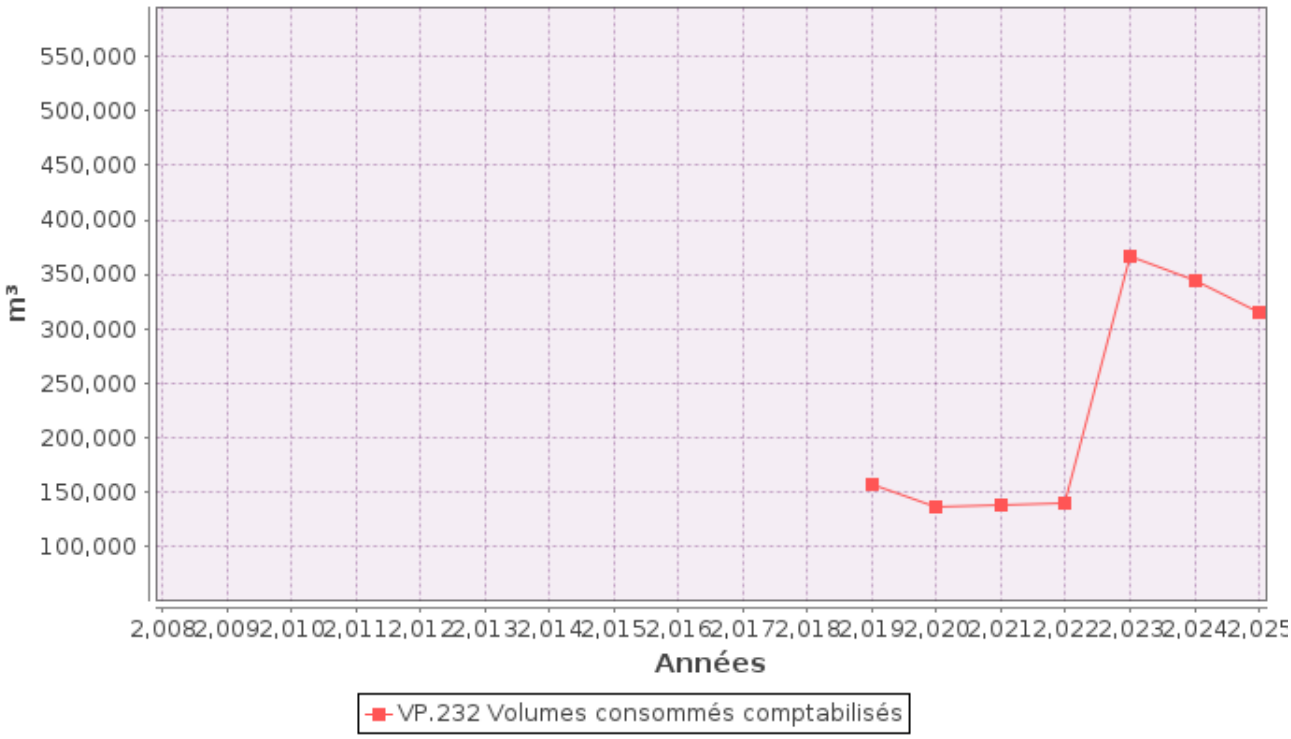

1.6.5. Autres volumes

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	____	____	____%
Volume de service (V9)	**7 797**	**7 898**	**1,3%**

1.6.6. Volume consommé autorisé

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	**352 210**	**323 862**	**-8,1%**

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 230 kilomètres au 31/12/2025 (230 au 31/12/2024).

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

Frais d'accès au service : _____€ au 01/01/2025
_____€ au 01/01/2026

2025	Part fixe	Part variable	Redevance consommation	Redevance performation	Redevance prélèvement	TVA	Facture TTC 120 m3	Prix au m3
Aisy-sur-Armançon	49.91	1.43	0,46	0,017	0,0759	5,50%	303,69 €	2,53 €
Ancy le Libre	54.02	1.66	0,46	0,017	0,0759	5,50%	337,14 €	2,81 €
Argenteuil sur Armançon	50.55	1.44	0,46	0,017	0,0759	5,50%	305,63 €	2,55 €
Bernouil	54.04	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,70 €	2,83 €
Béru	53.45	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,07 €	2,83 €
Chassignelles	54.32	1.63	0,46	0,017	0,0759	5,50%	333,66 €	2,78 €
Cheney	53.77	1.67	0,46	0,017	0,0759	5,50%	338,15 €	2,82 €
Chichée	54.60	1.66	0,46	0,017	0,0759	5,50%	337,76 €	2,81 €
Collan	53.95	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,60 €	2,83 €
Cruzy-le-Châtel	54.23	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,10 €	2,80 €
Cry	50.55	1.44	0,46	0,017	0,0759	5,50%	305,63 €	2,55 €
Dannemoine	53.77	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,41 €	2,83 €
Dyé	54.04	1.68	0,46	0,017	0,0759	5.50%	339,70 €	2,83 €
Épineuil	54.29	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,96 €	2,83 €
Fleys	54.11	1.67	0,46	0,017	0,0759	5,50%	338,51 €	2,82 €
Fontaines les sèches	54.56	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,45 €	2,80 €
Gigny	54.56	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,45 €	2,80 €
Gland	54.88	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	127,90 €	1,07 €
Jully	54.56	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,45 €	2,80 €
Junay	54.09	1.67	0,46	0,017	0,0759	5,50%	338,48 €	2,82 €
Melisey	53.77	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,41 €	2,83 €
Molosmes	54.25	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,92 €	2,83 €
Nuits	50.55	1.41	0,46	0,017	0,0759	5,50%	301,83 €	2,52 €
Perrigny-sur-Armaçon	50.55	1.44	0,46	0,017	0,0759	5,50%	305,63 €	2,55 €
Pacy sur Armançon	50.55	1.44	0,46	0,017	0,0759	5,50%	305,63 €	2,55 €
Pimelles	54.88	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,79 €	2,81 €
Roffey	53.77	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,41 €	2,83 €
Rugny	54.63	1.66	0,46	0,017	0,0759	5,50%	337,79 €	2,81 €
Saint-Martin-sur-Armançon	54.04	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,70 €	2,83 €
Sennevoy le bas	54.56	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,45 €	2,80 €

Sennevoy le Haut	54.56	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,45 €	2,80 €
Serrigny	53.77	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,41 €	2,83 €
Stigny	53.77	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	335,61 €	2,80 €
Tissey	53.24	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	338,85 €	2,82 €
Tronchoy	53.57	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,20 €	2,83 €
Vézannes	54.42	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	340,10 €	2,83 €
Vézinnes	54.04	1.68	0,46	0,017	0,0759	5,50%	339,70 €	2,83 €
Villon	54.23	1.65	0,46	0,017	0,0759	5,50%	336,10 €	2,80 €
Viviers	53.45	1.67	0,46	0,017	0,0759	5,50%	337,81 €	2,82 €
Yrouerre	53.45	1.69	0,46	0,017	0,0759	5,50%	340,34 €	2,84 €

2026	Part fixe	Part variable	Redevance consommation	Redevance performation	Redevance prélèvement	TVA	Facture TTC 120 m3	Prix au m3
Aisy-sur-Armançon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Ancy le Libre	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Argenteuil sur Armançon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Bernouil	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Béru	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Chassignelles	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Cheney	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Chichée	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Collan	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Cruzy-le-Châtel	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Cry	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Dannemoine	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Dyé	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5.50%	340.51 €	2.84 €
Épineuil	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Fleys	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Fontaines les sèches	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Gigny	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Gland	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Jully	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Junay	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Melisey	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Molosmes	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Nuits	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Perrigny-sur-Armaçon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Pacy sur Armançon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Pimelles	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Roffey	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Rugny	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Saint-Martin-sur-Armançon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Sennevoy le bas	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €

Sennevoy le Haut	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Serrigny	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Stigny	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Tissey	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Tronchoy	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Vézannes	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Vézinnes	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Villon	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Viviers	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €
Yrouerre	55.00	1.70	0.34	0.1154	0,0759	5,50%	340.51 €	2.84 €

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 12/12/2024 fixant les tarifs du service d'eau potable
- Délibération du 1/12/2022 fixant les frais d'accès au service

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :

□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

Les volumes facturés au titre de l'année 2025 sont de _____m^3/an (_____m^3/an en 2024).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

_____
_____
_____
_____

2.2.Recettes



Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2024 en €	Exercice 2025 en €	Variation en %
Recettes vente d'eau aux usagers	885 265 €	**815 439.32 €**	
dont abonnements	365 971.02 €	**422 161€**	
Recette de vente d'eau en gros			
Recette d'exportation d'eau brute			
Régularisations des ventes d'eau (+/-)			
Total recettes de vente d'eau	885 265 €	**815 439.32 €**	
Recettes liées aux travaux	3795 €	**8 101.50 €**	
Contribution exceptionnelle du budget général			
Autres recettes (préciser)			
Total autres recettes	3795 €	**8 101.50 €**	
Total des recettes	889 060 €	**823 540.82 €**	

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2025 : 815 439.32 € (____ € au 31/12/2024).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)



Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2025	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2025
Microbiologie	152	1	135	1
Paramètres physico-chimiques	293	15	192	2

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m^3/jour.

Analyses	Taux de conformité exercice 2024	Taux de conformité exercice 2025
Microbiologie (P101.1)	99,3%	99,3%
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	94,9%	99%

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions *(1)*	Oui	14
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		90%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions *(2)*	70%	12
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P103.2B)	**120**	-	101

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3.Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)



Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.


Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	60,8 %	65.1 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m³ / jour / km]	5,41	7,25
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)	53,4 %	48,5 %

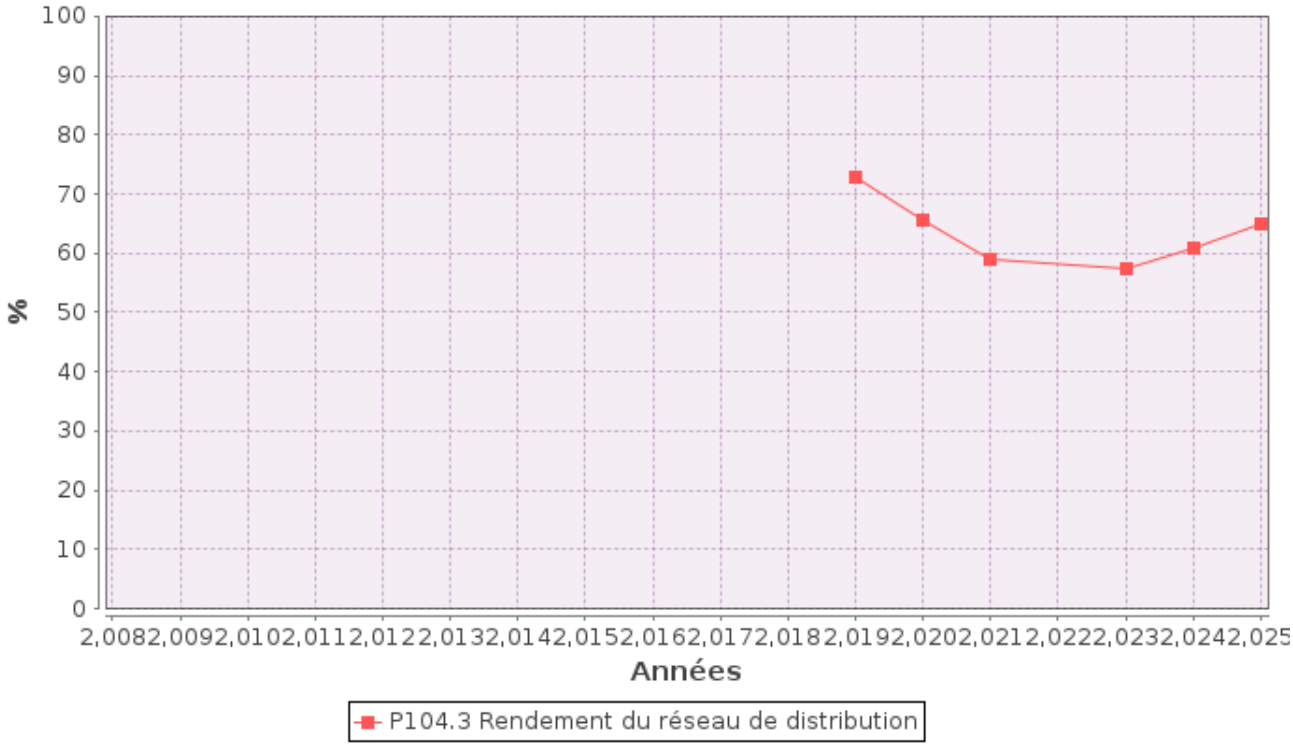

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$


Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 4 m^3/j/km (3,6 en 2024).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des pertes est de 3,9 m^3/j/km (3,5 en 2024).

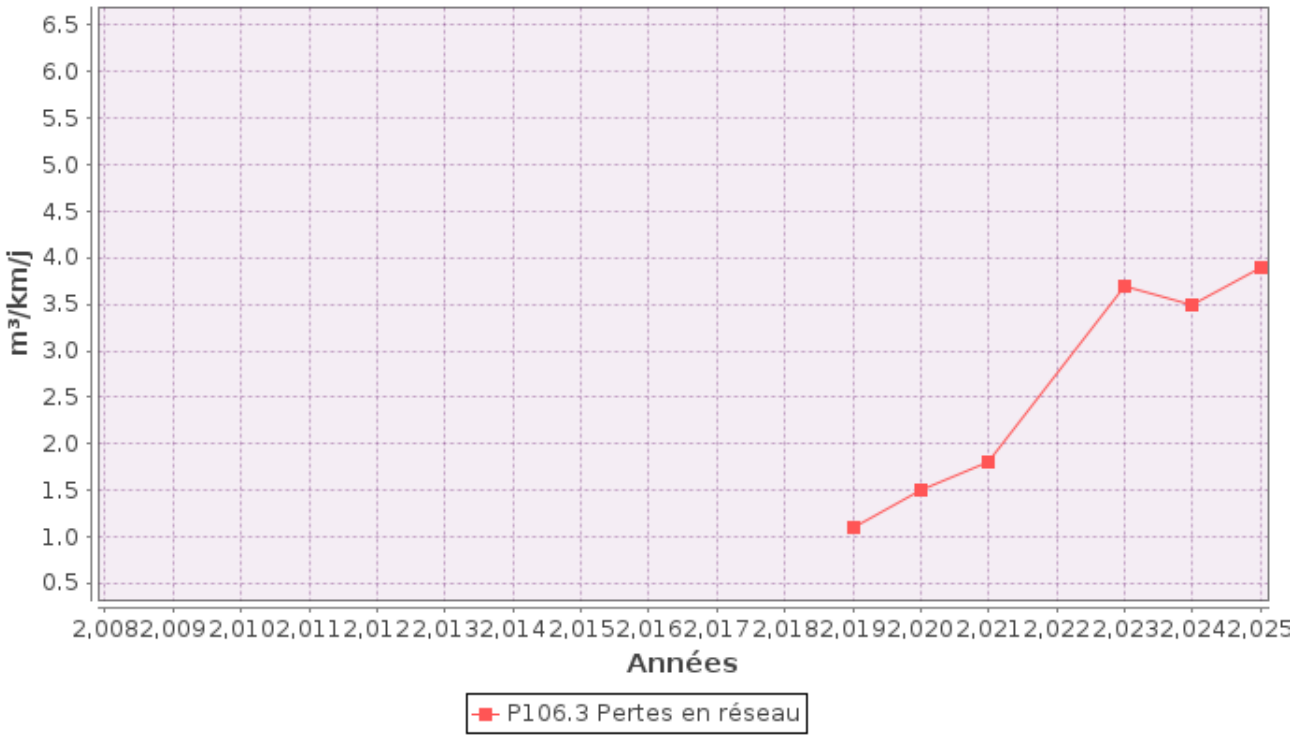

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	____%	0,07%	0,05%	0,11%	0,11%

Au cours des 5 dernières années, 1,25 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,11% (0,11 en 2024).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0% Aucune action de protection

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2024).

4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb



La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

Branchements	Exercice 2024	Exercice 2025
Nombre total des branchements		
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année		
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)		
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements		
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements		

4.2. Montants financiers



	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire sur ce secteur	25 268	46 475 €
Montants HT des travaux réalisés sur l'ensemble des ouvrages (télégestion, mise en conformité électrique, modernisation des ouvrages, moto pompe thermique, branchements, stabilisateurs)		57 564 €

4.3. État de la dette du service



L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes : (ensemble du budget eau potable)

		Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		1 697 170 €	2 456 790 €
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	154 976.76 €	137 572 €
	en intérêts	45 334.58 €	42 978.75 €

4.4. Amortissements



Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été de 421 161 € pour l'ensemble du budget eau potable (430 814.57 € en 2024).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service

à l'usager et les performances environnementales du service



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €
Travaux renouvellement réseau Stigny	2026
Travaux réseau Chassignelles	2026
Travaux renouvellement réseau Béru	2026
Travaux Jully bois de Frace	2026
Sécurisation des sites	2025 -2026
Surpresseur Grand Virey	2026
Comblement du Puits de Dyé	2026
Interconnexion Mélisey	2027 et suivants
SDAEP+PGSSE	2027 et suivants
Conduite Sennevoy le Bas/Jully	2027 et suivants
Renforcement Cros Courcelles	2027 et suivants

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu _____ demandes d'abandon de créance et en a accordé _____.
6 784,26 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0215 €/m^3 pour l'année 2025 (0,0147 €/m^3 en 2024).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire	Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2024	Exercice 2025
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	6 716	6 716
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]	2,75	2,84
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	99,3%	99,3%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	94,9%	99%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	101	101
P104.3	Rendement du réseau de distribution	60,8%	65%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	3,6	4
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	3,5	3,9
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,11%	0,11%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80%	80%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0,0147	0,0215